




Proceso de la toma de Control Antidopaje en Muestra de Sangre



TOMA DE CONTROL DE DOPAJE

Si compites a nivel nacional o internacional, la CONAD-CR, el Comité de organización del evento o alguna otra autoridad, te puede solicitar un análisis de orina y/o de sangre en cualquier momento.

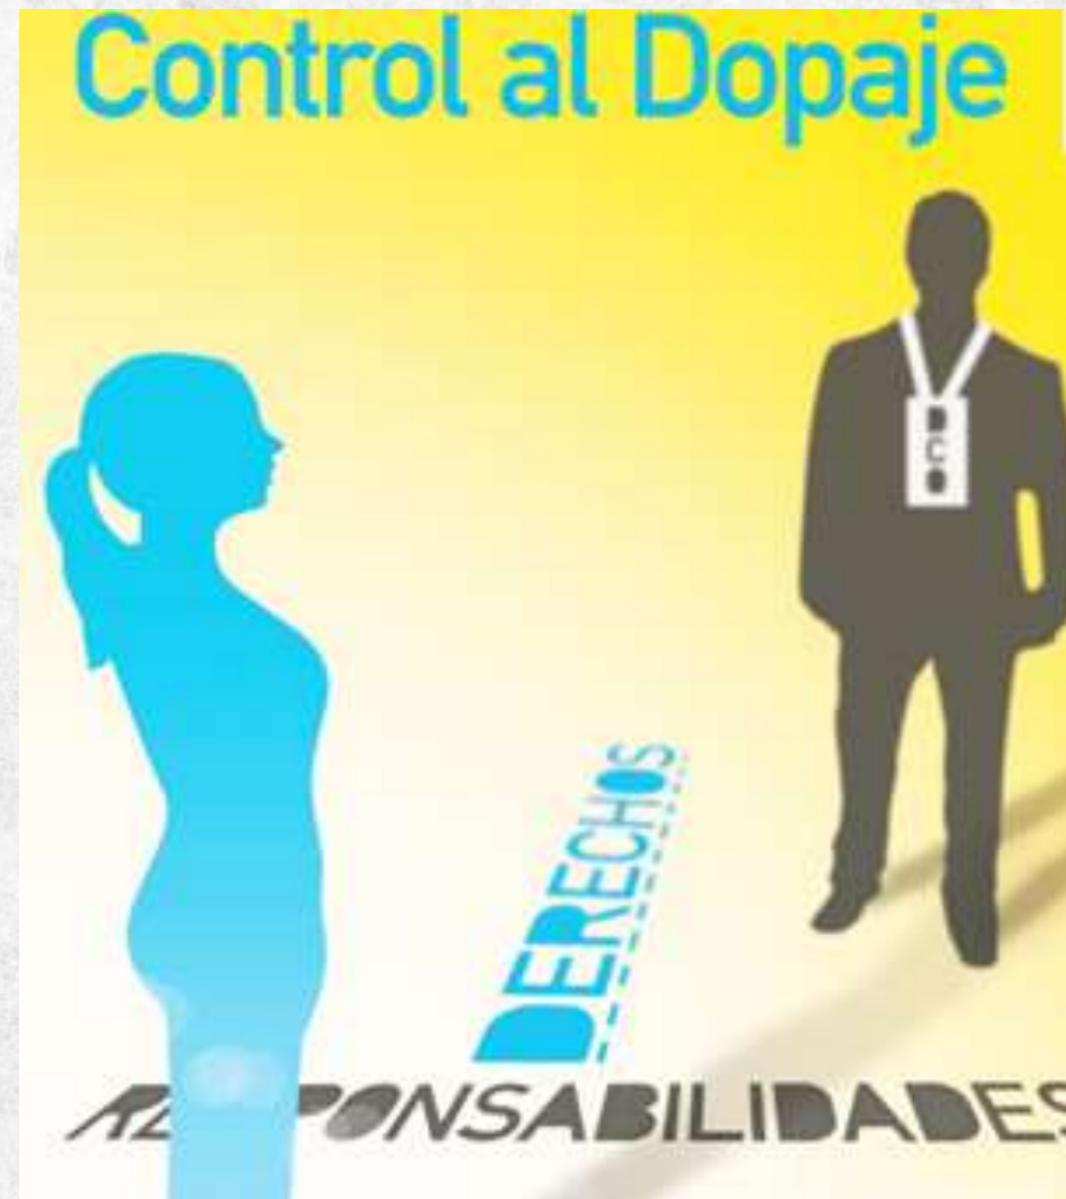



Las pruebas están a cargo de personal acreditado y especializado en control de dopaje y pueden realizarse dentro y fuera de competencia



 **wada**

CONAD 
COMISION NACIONAL ANTIDOPAJE



Criterios de selección para pruebas de control de dopaje

- Si estás en una competencia, puedes ser elegido por una selección aleatoria, por su posición al finalizar la competencia o por otro motivo determinado
- Si eres parte de un Grupo Registrado de Control, aunque estés fuera de competencia, se te podrá solicitar un control de dopaje, en cualquier momento y lugar, sin previo aviso
- Si el atleta es menor o tiene algún impedimento físico, se puede solicitar pequeñas modificaciones en el procedimiento de la toma de muestra





Toma de la muestra de Sangre

¿ Cómo es la recolección de la Muestra de Sangre?



En la toma de muestra de Sangre, se aplican las mismas condiciones que se aplican en la recolección de Orina, referente a los siguientes aspectos:

- La notificación**
- La identificación**
- El escoltado**
- La explicación del procedimiento.**






Pasos del proceso de la toma de Control Antidopaje en Muestra de Sangre

01- Selección del atleta por parte de la Organización Antidopaje/su sangre puede ser recolectada

02- Será notificado por un Oficial de Control de Dopaje (OCD) sobre su selección. Deberá firmar el formulario confirmando que entiende sus derechos y responsabilidades

03- Deberá presentarse a la estación de control de dopaje





04- El deportista escogerá un kit de recolección, entre los que se presenten para elegir.

05- Se le solicitará mantenerse sentado con los pies apoyados en el piso durante 10 minutos

06- Deberá seguir las indicaciones del oficial de control de dopaje en sangre, quién es el responsable de la extracción de sangre. El oficial puede hacer hasta tres punciones (intentos) en caso de que el primero sea fallido





07- Elija un kit de recolección de los que se le ofrezca, verifique la integridad de cada uno y que los códigos son coincidentes en cada uno de los componentes

08- Etiquete cada uno de los tubos, vacutainer con una etiqueta que sea coincidente con el número del kit elegido

09- Selle los recipientes A y B






10- Usted completará el formulario de Control de Dopaje de la siguiente forma:

- Proporcionando información personal.**
- Anotando sustancias que usted puede estar tomando, medicación recetada, medicación comprada directamente suplementos**
- Anotando inquietudes o comentarios, si tuviera alguna, sobre el procedimiento del control de dopaje.**
- Confirmando que la información, los números registrados y el código de la muestra sean los correctos.**
- Firmando y recibiendo su copia del formulario del control de dopaje**



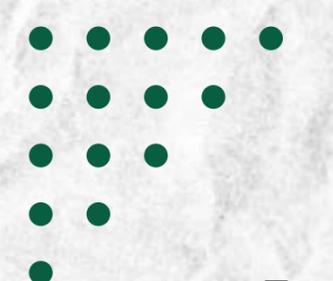

11- Las muestras serán enviadas a un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en forma estrictamente confidencial y tendrán un seguimiento para garantizar su seguridad.

-Su muestra A será analizada y su muestra B será almacenada para posibles controles posteriores si fueran requeridos.

-El laboratorio enviará los resultados a la Organización Antidopaje (OAD) y a la AMA





Kit marca LOCKCON



Kit usados para
controles de Sangre



**Te invitamos a conocer más sobre el mundo
antidopaje accediendo a plataforma educativa
ADEL y al resto de material de nuestra
Organización Antidopaje**



Anti-Doping Education and Learning (wada-ama.org)



CONAD-CR
Ubicación física-
Estadio Nacional de C.R.



conadcr.org

